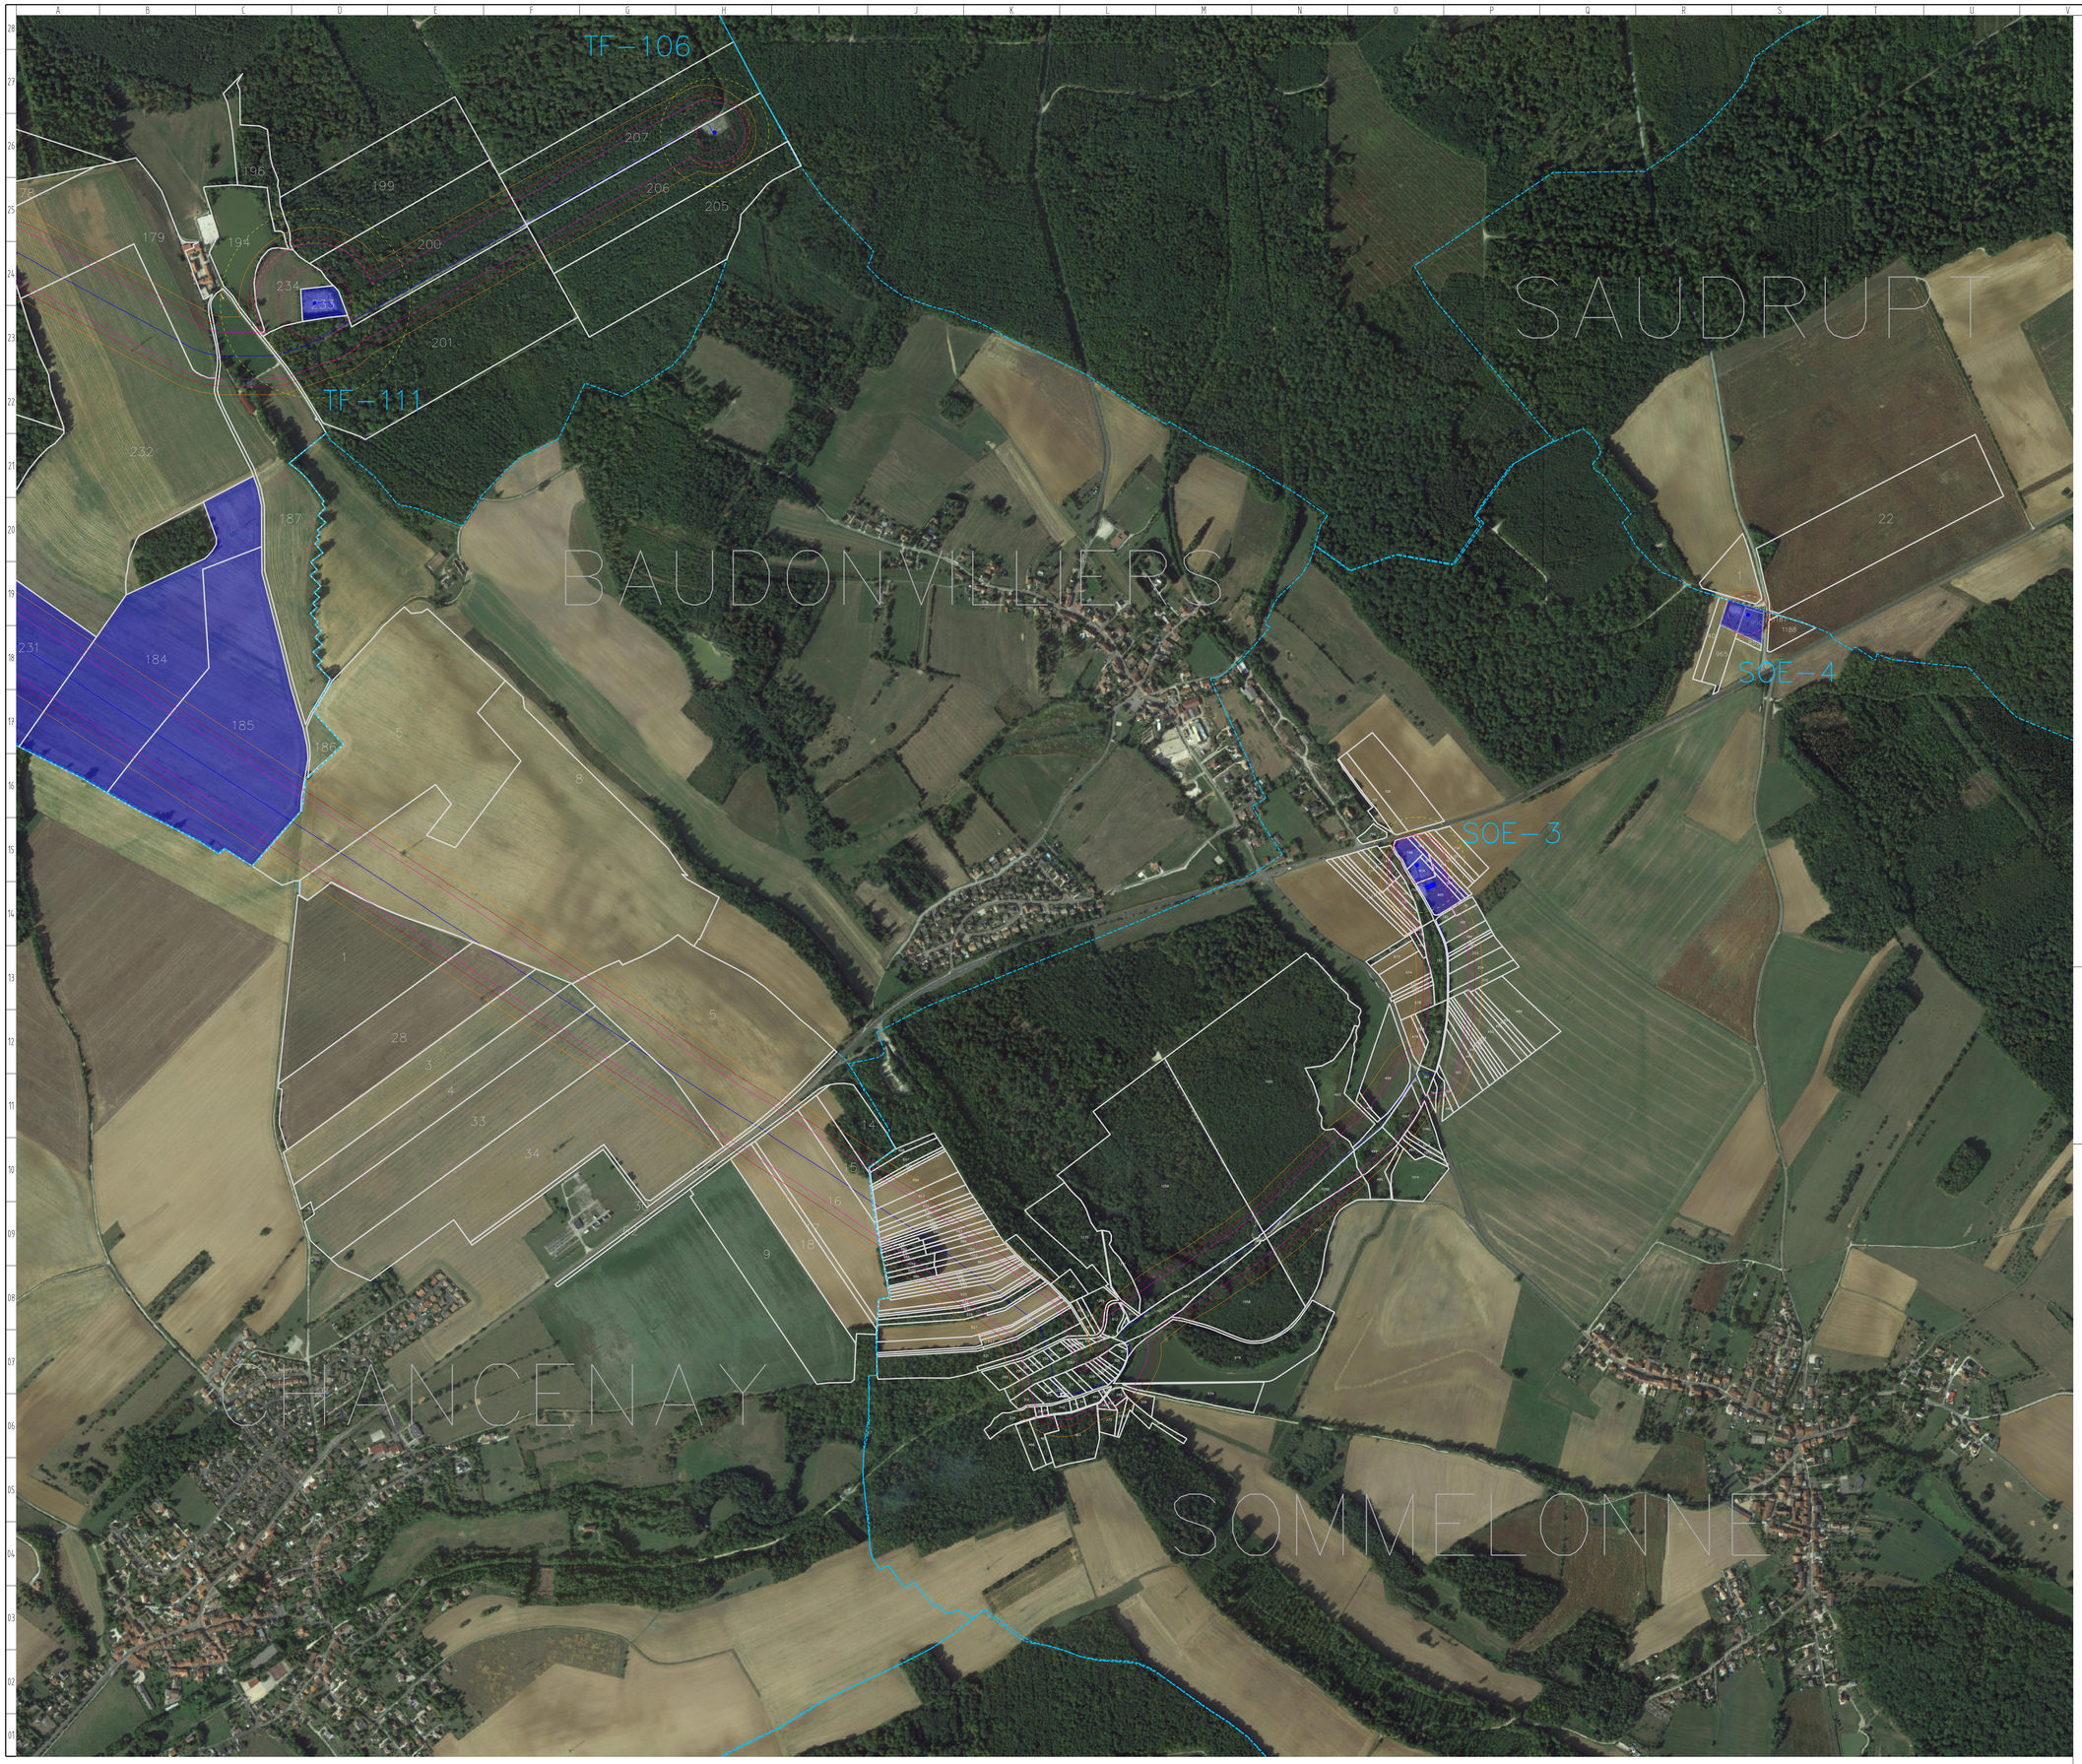


0m 250m 500m

N O E S

LEGENDE

Effets de surpression
- 200 mbar
- 140 mbar
- 50 mbar
- 20 mbar

Flux thermiques
- 8 kW/m²
- 5 kW/m²
- 3 kW/m²

Fond de plan
- Parcelles concernées par l'étude
- Parcelles de propriétés Storengy
- Forêts Domaniales
- Limites de commune

storengy

STOCKAGE SOUTERRAIN
DE TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE

MARNE

TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE

# EFFETS DE SURPRESSION ET FLUX THERMIQUES

## PLAN DE LA ZONE

Zone d'exploitation Sud-Est

| | | Etabli par | Date | Verifié par | Date | Approuvé par | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne | | | | | | | |
| Externe | | | | | | | |
| Externe | | | | | | | |

| Indice | Initiateur | Date | Affaire | Objet |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 2 | QHSE | 13/07/2021 | STO20BC | MODIFICATION ZONES 20 mbar |
| 1 | QHSE | 02/06/2021 | STO20BC | MODIFICATION DES ZONES |
| 0 | QHSE | 26/11/2020 | STO20BC | EDITION DES ZONES SELON ETUDE SUP-V4 |

| Remplace | Remplacé par | Code Technique | Référence | Indice |
|---|---|---|---|---|
| - | | | STFN-SUP-0001 | 2 |

| Echelle | Format | Code Site | Etat du plan | Folio |
|---|---|---|---|---|
| 1:5000 | A0 | STFN | - | 2/6 |

STORENGY
12, rue Raoul Nordling – 92270 BOIS-COLOMBES – France – Tél. +33 (0)1 46 52 33 90 – www.storengy.com
STORENGY – SA au capital de 1 943 977 330 euros – R.C.S. Paris 487 659 632 – Une société du groupe ENGIE
Ce document est la propriété du Groupe ENGIE. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans autorisation.