



STOCKAGE SOUTERRAIN DE TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE

MEUSE
SOMMELONNE

EFFETS DE SURPRESSION ET FLUX THERMIQUES

PLAN DE LA ZONE

Puits SOE2

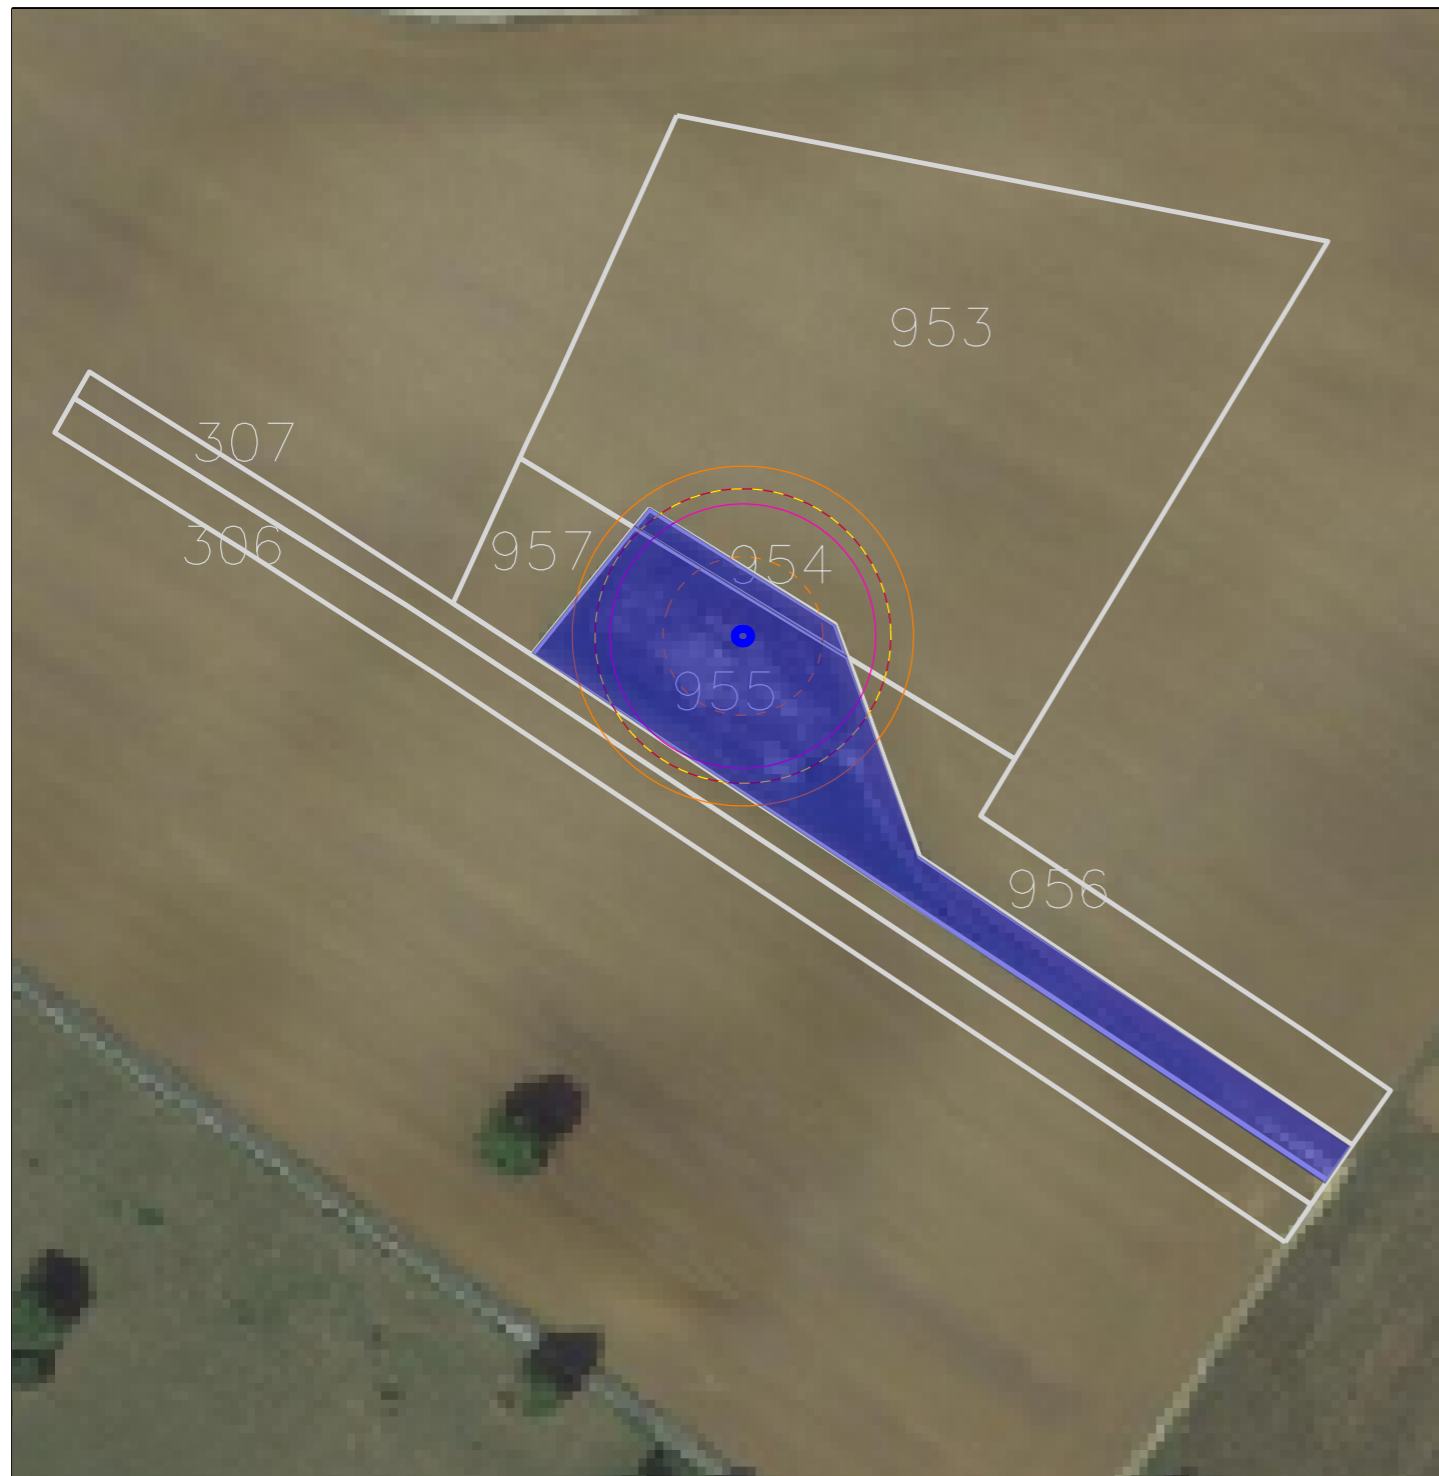

LEGENDE :


Effets de surpression



Flux thermiques



Fond de plan

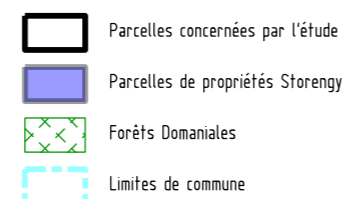

	Etabli par	Date	Vérifié par	Date	Approuvé par	Date
Interne						
Externe						
Externe						

Indice	Initiateur	Date	Affaire	Objet
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2	QHSE	13/07/2021	STO20BC	MODIFICATION ZONES 20 mbar
1	QHSE	02/06/2021	STO20BC	MODIFICATION DES ZONES
0	QHSE	26/11/2020	STO20BC	EDITION DES ZONES SELON ETUDE SUP V4

Remplace	Remplacé par	Code Technique		Référence	Indice
-				STFN-SUP-0001	2
Echelle	Format	Code Site	Etat du plan		Folio
1:2 000	A3	STFN	-		5/6

STORENGY

12, rue Raoul Nordling - 92270 BOIS-COLOMBES - France - Tél : +33 (0)1 46 52 33 90 - www.storengy.com

STORENGY - SA au capital de 1 043 977 330 euros - R.C.S. Paris 487 650 632 - Une société du groupe ENGIE

Ce document est la propriété du Groupe ENGIE, il ne peut être reproduit ou divulgué sans autorisation.