


Extincteurs du bâtiment 4 : situation actuelle

- ▲ Extincteurs à eau pulvérisée 10 L
- ▲ Extincteurs à eau pulvérisée sur roue 50 L
- ▲ Extincteurs CO₂ de 6 kg

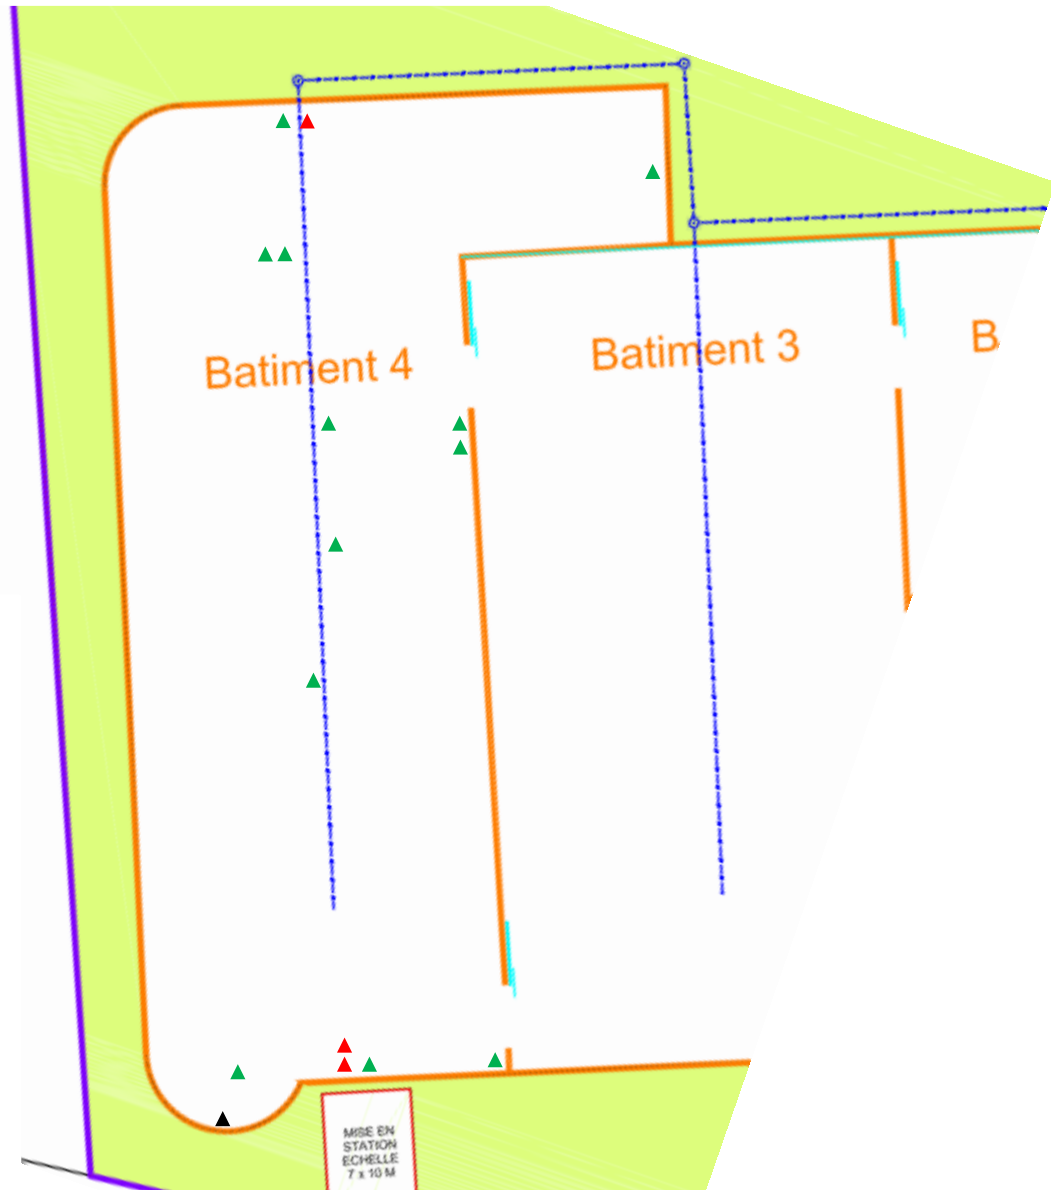

Extincteurs du bâtiment 4 : situation future après doublement

- ▲ Extincteurs à eau pulvérisée 10 L
- ▲ Extincteurs à eau pulvérisée sur roue 50 L
- ▲ Extincteurs CO₂ de 6 kg

