


Sur station, les zones ATEX sont identifiées par le pictogramme suivant :



ZONE 0	ZONE 1	ZONE 2
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence , pendant de longues périodes ou fréquemment.	Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.	Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée


Poste de distribution GO/GNR : **Classé**




Bouche de dépotage GO/GNR : **Non Classé**



Events de respiration de cuve GO/GNR : **Classé**

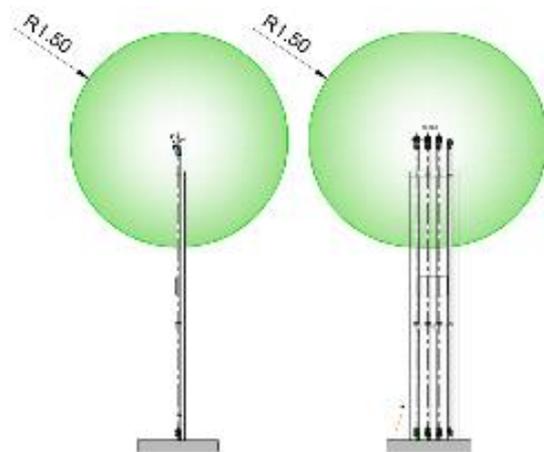

Cuve enterrée GO/GNR : **Classé**

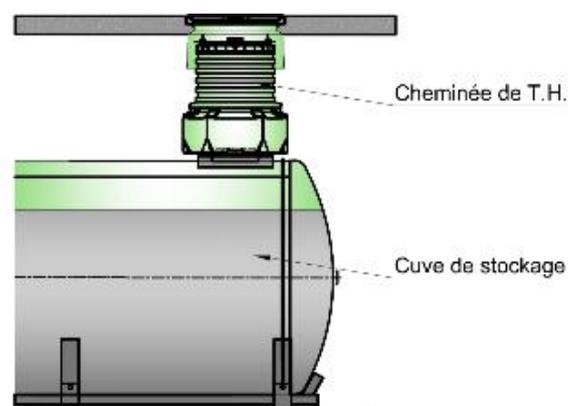

Séparateur hydrocarbures pour stations GO/GNR : **Non Classé**